

# КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ (КРП)

Этикетка

БАЖК.468352.003ЭТ

## 1 Основные сведения об изделии и технические данные.

1.1 Коробка распределительная для помещений (КРП) предназначена для коммутации электрических цепей аппаратуры технических средств охраны с номинальным напряжением 42 В.

Количество контактов для коммутации электрических цепей для исполнений:

БАЖК.468352.003 - 25;

БАЖК.468352.003-01 - 50;

БАЖК.468352.003-02 - 75.

1.2 Климатическое исполнение УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69.

1.3 Габаритные размеры коробки распределительной для помещений (КРП) не более (210×130×55) мм.

1.4 Масса изделия не более 1,0 кг.

1.5 Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов:

золото – 0,001 г

алюминий – 0,13 кг.

## 2 Комплектность

Шуруп 1-5×40.0115 ГОСТ 1144-80 – 3 шт.;

Пломба 6×1,0×10 ОСТ 95 2721-96 – 1 шт.;

Проволока ДКРНМ 0,8 Л63 ГОСТ 1066-90 – 0,4м;

Коробка распределительная для помещений (КРП) – БАЖК 686465.001 \_\_\_\_\_ - 1 шт.;

Упаковка БАЖК 468936.002 – 1 шт.;


Этикетка БАЖК.468352.003ЭТ. – 1 шт.

## 3 Указания по монтажу и эксплуатации

3.1 Установку изделия на месте эксплуатации выполнять в соответствии с рисунком.

3.2 Присоединение монтажных проводов к лепесткам колодок осуществлять пайкой припоем ПОС-61 с применением бескислотных флюсов. Максимальный диаметр жилы припаяваемого провода не более 1мм. Допускается присоединение не более 3-х проводов диаметром не более 0,8 мм каждый. Температура жала паяльника не более 533 К (260 °С), продолжительность пайки не более 5 с.

3.3 Фиксацию подключаемых кабелей выполнять планкой, расположенной в нижней части коробки.

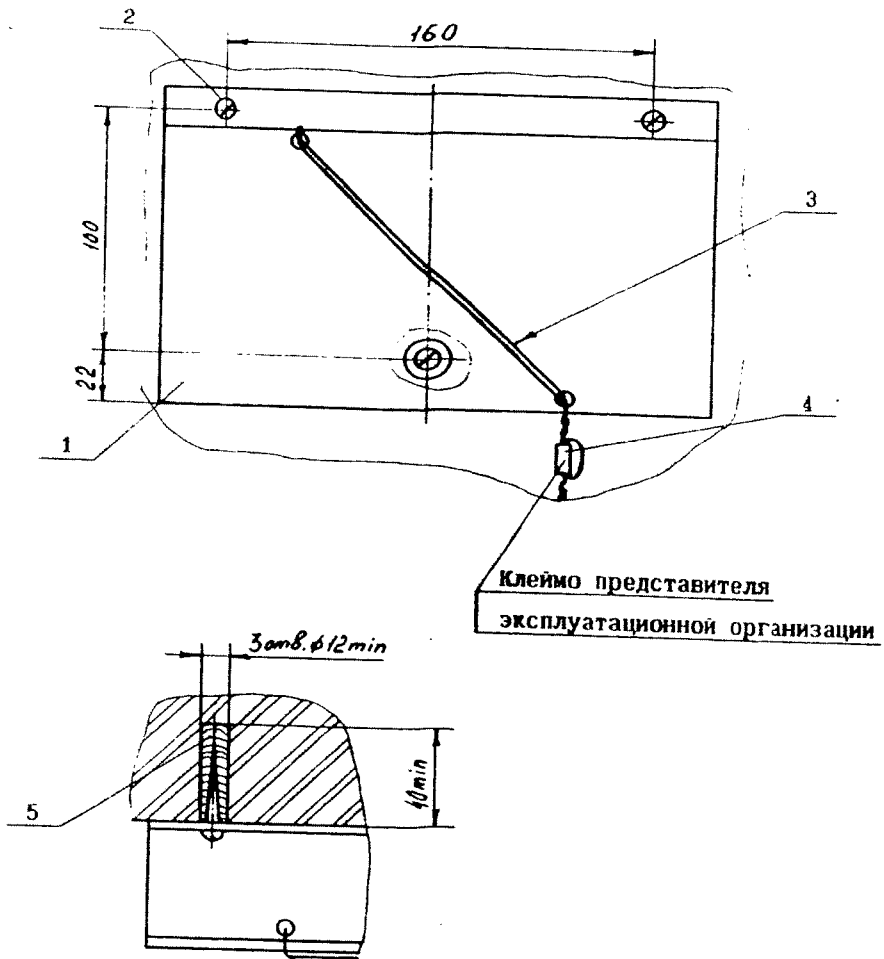

1 - коробка распределительная для помещений (КРП); 2 - шуруп 1-5×40.0115 ГОСТ 1144-80 - 3 шт.; 3 - проволока ДКРНМ 0,8 Л63 ГОСТ 1066-90; 4 - пломба 6×1,0×10 ОСТ 95 2721-96; 5 - пробка - 3шт. (в комплект поставки не входит).

Рисунок - Установка изделия на месте эксплуатации

4 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя (поставщика)

4.1 Заключение изготовителя

Изделие коробка распределительная (КРП) БАЖК.468352.003 \_\_\_\_\_  
зав. № \_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям БАЖК.468352.003ТУ  
и признано годным для эксплуатации.

М.П. \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

4.2 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества изделия коробки распределительной (КРП) БАЖК.468352.003 \_\_\_\_\_ требованиям технических условий БАЖК.468352.003ТУ при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев.

Гарантийный срок исчисляется с момента передачи изделия потребителю или с момента ввода его в эксплуатацию при участии НИКИРЭТ.

Примечание – Участие НИКИРЭТ определяется в договоре на поставку изделия или в договоре на выполнение монтажных и пусконаладочных работ, или в отдельном договоре.

Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно произвести ремонт или заменить неисправное изделие при условии соблюдения потребителем требований транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5 Свидетельство об упаковке и опломбировании

5.1 Комплект упакован на предприятии-изготовителе согласно требованиям, предусмотренным БАЖК.468352.003 УЧ.

БАЖК.463352.003ЭТ

Дата упаковывания \_\_\_\_\_

Упаковывание произвел \_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы, фамилия)

Упаковывание приняли:

Контролер ОТК \_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы, фамилия)

Адрес предприятия-изготовителя:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Опросный лист о работе изделия коробке распределительной для помещений  
КРП зав. № \_\_\_\_\_

1 Количество контактов \_\_\_\_\_

2 Удобство распайки подключаемых кабелей \_\_\_\_\_

3 Надежность фиксации подключаемых кабелей \_\_\_\_\_

4 Удобство крепления изделия на стене \_\_\_\_\_

5 Замечания и предложения по изделию \_\_\_\_\_

Сведения заполнил \_\_\_\_\_