


Модуль интерфейсный NM7010A САКИ. 426441.004ЭТ

1. Основные сведения

Модуль интерфейсный NM7010A используется в составе блока центрального процессорного БЦП исп.5 прибора приемно-контрольного охранно-пожарного и управления ППКОПУ 01059-1000-3 «Рубеж-08». Модуль предназначен для организации обмена информацией между БЦП прибора и удаленным устройством (ПЭВМ) при помощи сети Ethernet, использующей топологию 10Base-T и 100Base-TX в соответствии со стандартами IEEE 802.3/802.3u.

2. Монтаж и подключение

При обесточенных устройствах (БЦП исп. 5 или 6) вставить модуль NM7010A в разъем платы БЦП, строго соблюдая стыковку разъема платы и контакты модуля, в соответствии с рисунком. Произвести подключение модуля к ПЭВМ, (к коммутатору) кабелем см. рис. а), б).

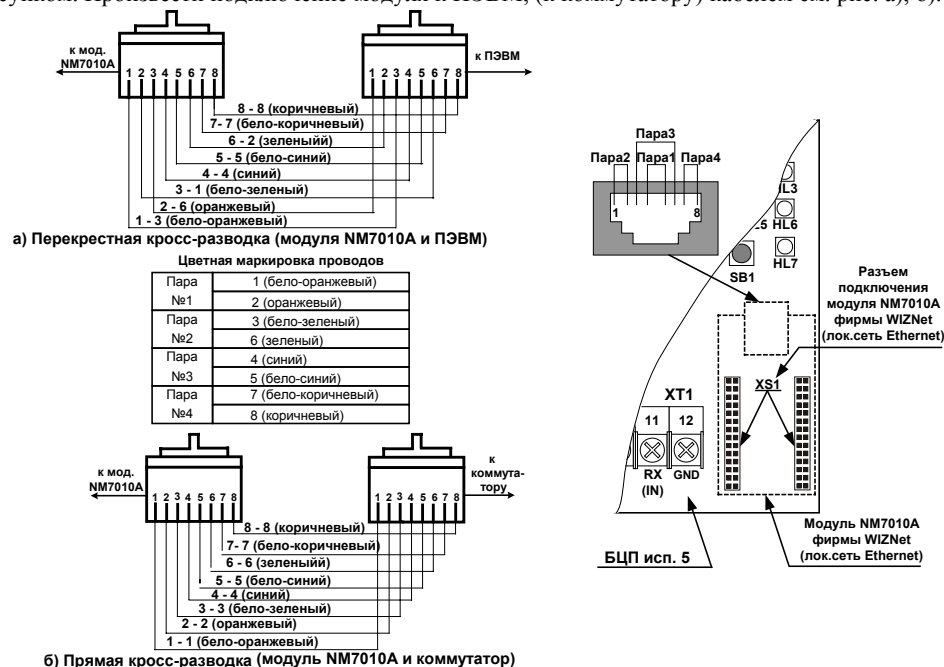

3. Свидетельство о приемке

Модуль NM7010A заводской № _____ - признан годным. Проверку провел представитель ООО «Сигма-ИС».

(личная подпись Ф.И.О.)

(месяц, год)

4. Свидетельство об упаковке

Модуль NM7010A заводской № _____
Упаковку произвел представитель ООО «Сигма-ИС».

(личная подпись Ф.И.О.)

(месяц, год)

3. Свидетельство о приемке

Модуль NM7010A заводской № _____ - признан годным. Проверку провел представитель ООО «Сигма-ИС».

(личная подпись Ф.И.О.)

(месяц, год)

4. Свидетельство об упаковке

Модуль NM7010A заводской № _____
Упаковку произвел представитель ООО «Сигма-ИС».

(личная подпись Ф.И.О.)

(месяц, год)

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня поставки ООО «Сигма-ИС» при правильной эксплуатации.

6. Сведения о поставщике

ООО «СИГМА-ИС», 109202, г. Москва, ш. Фрезер, 10. т./ф.: (495) 542-41-70, 542-4180. E-mail: отдел продаж - sale@sigma-is.ru; техническая поддержка - support@sigma-is.ru.
<http://www.sigma-is.ru>